

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI



## Krabička termoregulace



**KR-24 V**  
**KR-230 V**

Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.

Dražice 69  
294 71 Benátky nad Jizerou  
Telefon: 326 370911, 370965, fax: 326 370980

[www.dzd.cz](http://www.dzd.cz)  
[dzd@dzd.cz](mailto:dzd@dzd.cz)

## Krabička termoregulace

### Vážený zákazníku,

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o. Vám děkují za rozhodnutí používat výrobek naší značky. Těmito předpisy Vás seznámíme s použitím, konstrukcí, údržbou a dalšími informacemi o krabičkách termoregulace

Spolehlivost a bezpečnost výrobku byla prověřena Strojírenským zkušebním ústavem v Brně.

**Výrobce si vyhrazuje právo na technickou změnu výrobku.**



## REGULACE TEPLoty TUV


Každý ohřivač má samostatnou regulaci teploty TUV pro každý výměník. Teplotu vody lze nastavit v rozmezí 5 – 75 °C.

Pro čidla regulátorů jsou v nádobě ohřivače jímky s vnitřním závitem M12 x 1,5.

**Krabičky termoregulace KR-230 V, KR-24 V nejsou součástí ohřivače, lze je zakoupit jako příslušenství.**

### Krabičky termoregulace výměníků:


Krabička KR-230 V (24 V) pro ovládání spodního a horního výměníku NTR, NTRR: kapilární termostat

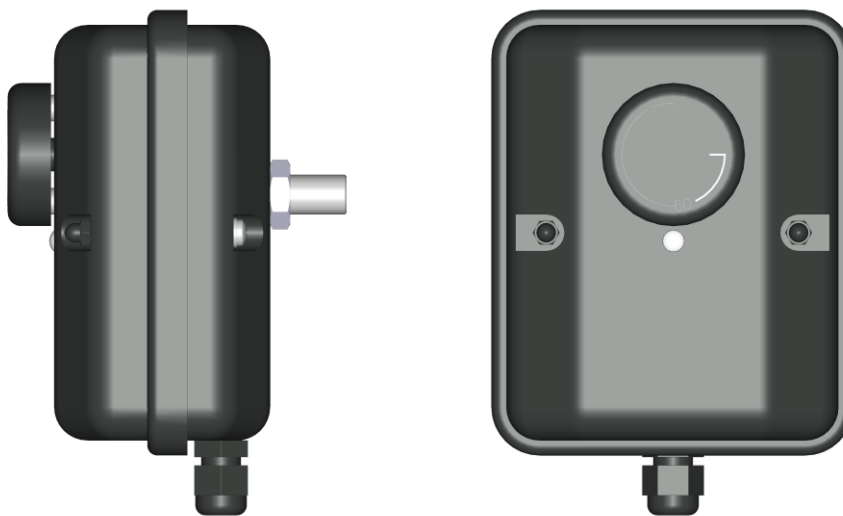

Název	Napětí	El.krytí
<b>KR-24 V</b>	24 V	IP 24
<b>KR-230 V</b>	230 V	IP 24


### Montáž krabičky termoregulace na ohřivači :

- montáž na zadní stranu do jímek ohřivače
- dle počtu výměníků - 1 nebo 2 krabičky termoregulace

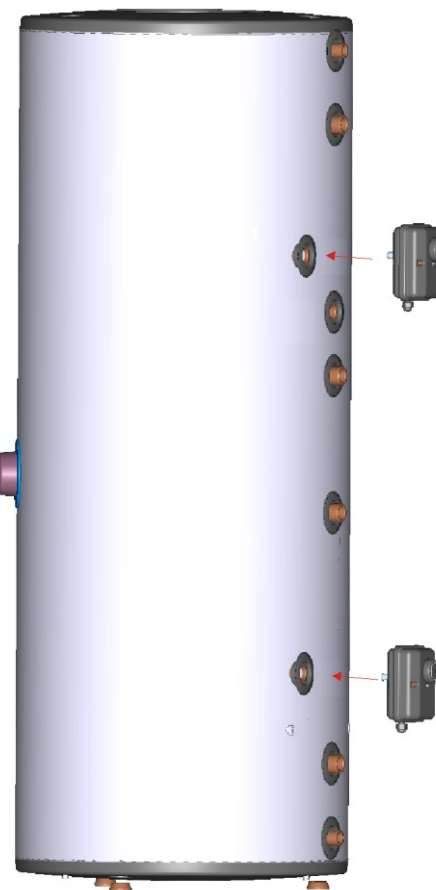


### Schéma zapojení:

230V

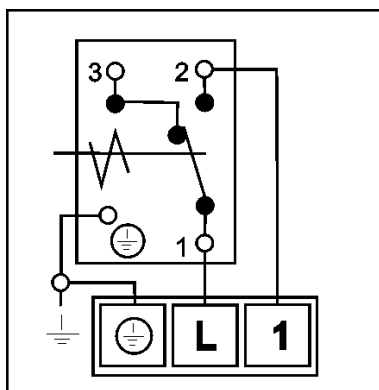

24 V

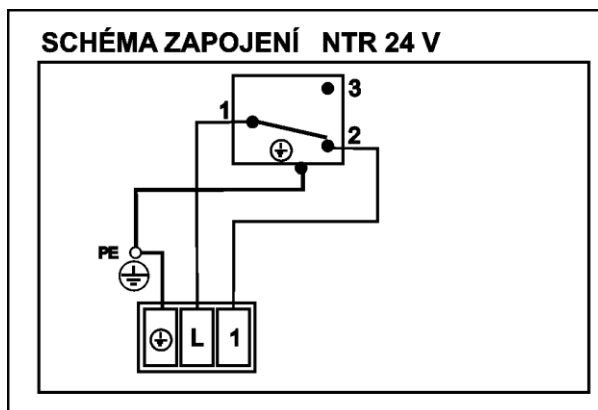

### Likvidace obalového materiálu

Za obal ve kterém byla dodána krabička termoregulace byl uhrazen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového materiálu.

Servisní poplatek byl uhrazen dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u firmy EKO-KOM a.s.

Klientské číslo firmy je F06020274.

Obaly z krabiček termoregulace odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

