

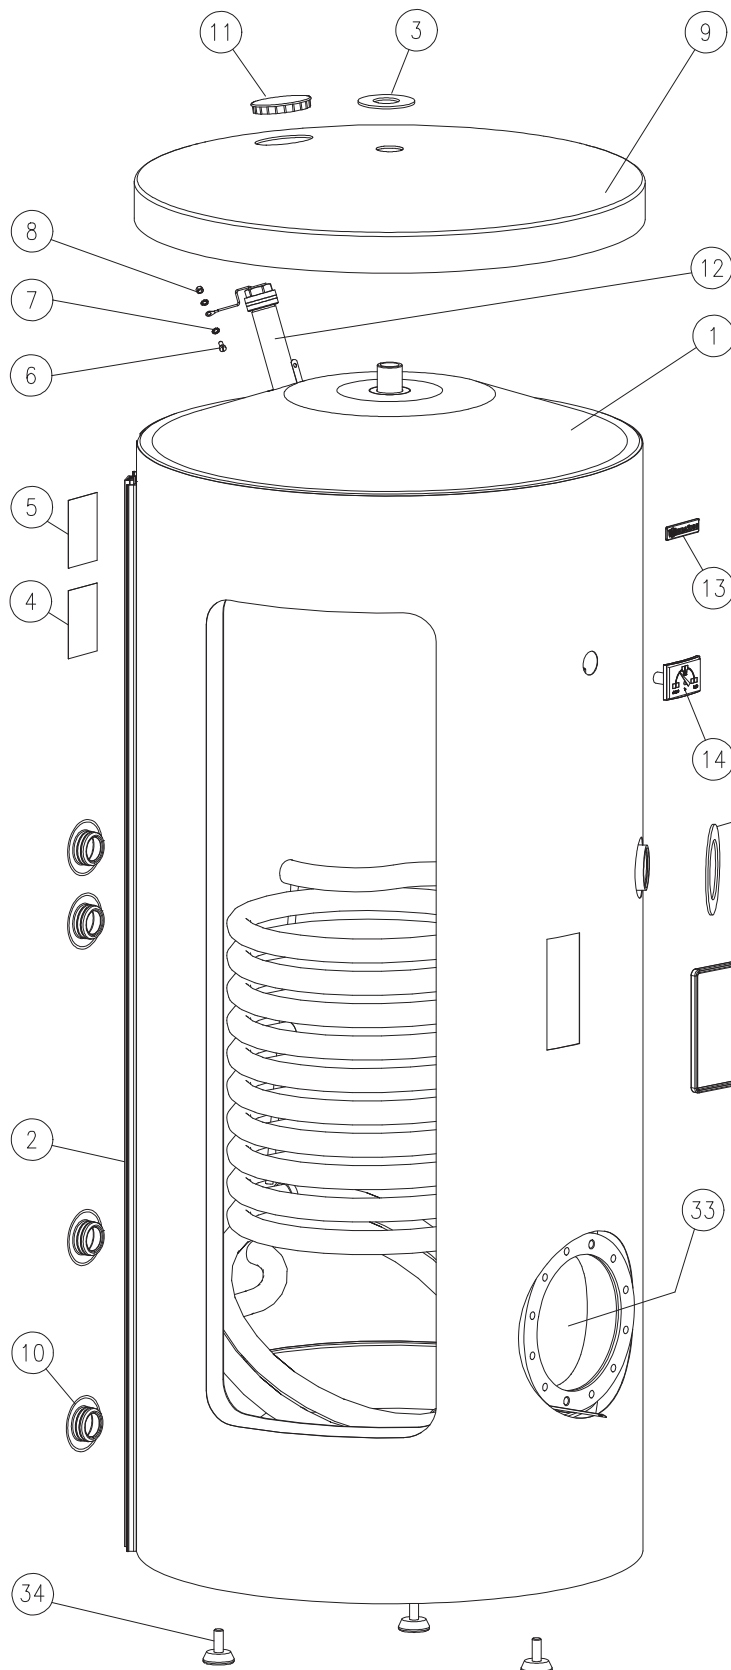


Ohřívače vody OKC 300 NTR / BP

ROZPAD VÝROBKU




POS.	KS.	NÁZEV DÍLU	ČÍSLO DÍLU
1	1	ohřívač vody OKC 300 NTR/BP	121070101
2	1	plášť vnější CELLA STARR 300 NTR	6137651
3	1	MP samolepka černá 35/75x3	6321840
4	1	štítek rozmístění vývodů	6735411
5	1	štítek výkonostní	6735409
6	1	šroub mosazný M5x10	6309803
7	2	podložka vějířovitá Ø5,3	6311208
8	1	matice šestihhranná M5	6311101
9	1	víko pláště plastové Ø 670	6321850
10	4	víkčko boční PP Ø33	6321804
11	1	krytka plastová černá 80x1,5	6321841
12	1	Anoda 33x500 / 5/4"	6199204
13	1	štítek DZD	6735407
14	1	teploměr dotykový BT-218 C7	6388301
15	1	kryt plováku pro zátku G 6/4"	6321849
16	1	zátku G 6/4"	6309211
17	1	kroužek těsnící 45 x 3,55	6273115
18	1	MP samolepka černá 80/120x3	6321867
19	1	pryž spojovací H 1218	6273202
20	1	termostat KR 11. DR1	6405613
21	1	svorkovnice ELK 2EF2 3pól	6345609
22	1	držák svorkovnice BFP	6345604
23	1	nosič svorkovnice – můstek	5137024
24	1	těsnění hřídelky termostatu	6273110
25	1	kryt termostatu č. 4	6321853
26	4	šroub do plechu 3,9x19 černěný	6309307

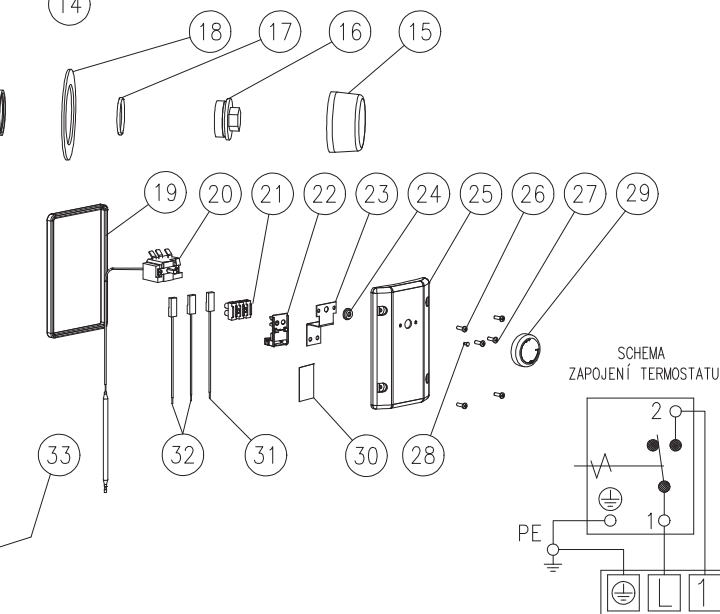


27	2	šroub pozink. M4x6	6309201
28	1	krytka plastová bílá 6,4/4x5,3	6321854
29	1	knoflík termostatu černý	6321855
30	1/6	schema zapojení (v pozici 17)	6735411
31	1	vodič zelenožlutý č.10 L 115	6341409
32	2	vodič černý č.8 L 115	6341407
33		Instalace příruby pro OKC 300 NTR/BP	
34	3	šroub rektifikační M12x30	6309008

Instalace příruby pro typ: OKC 300 NTR/BP


1	1	kryt příruby Ø 240 pro BP	6321874
2	1	těsnící límec TPK 210/12	5273201
3	12	šroub M12x30	6309002
4	12	podložka rovná Ø13	6311206
5	1	víko příruby	2000240
6	1	kroužek těsnící Ø230x180x3	6273114

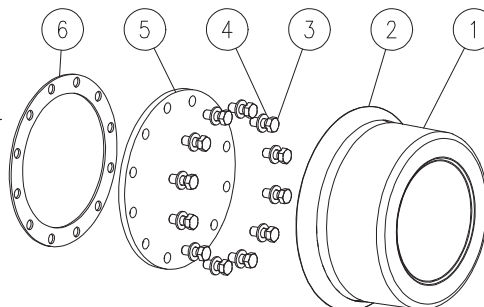


ROZPAD VÝROBKU

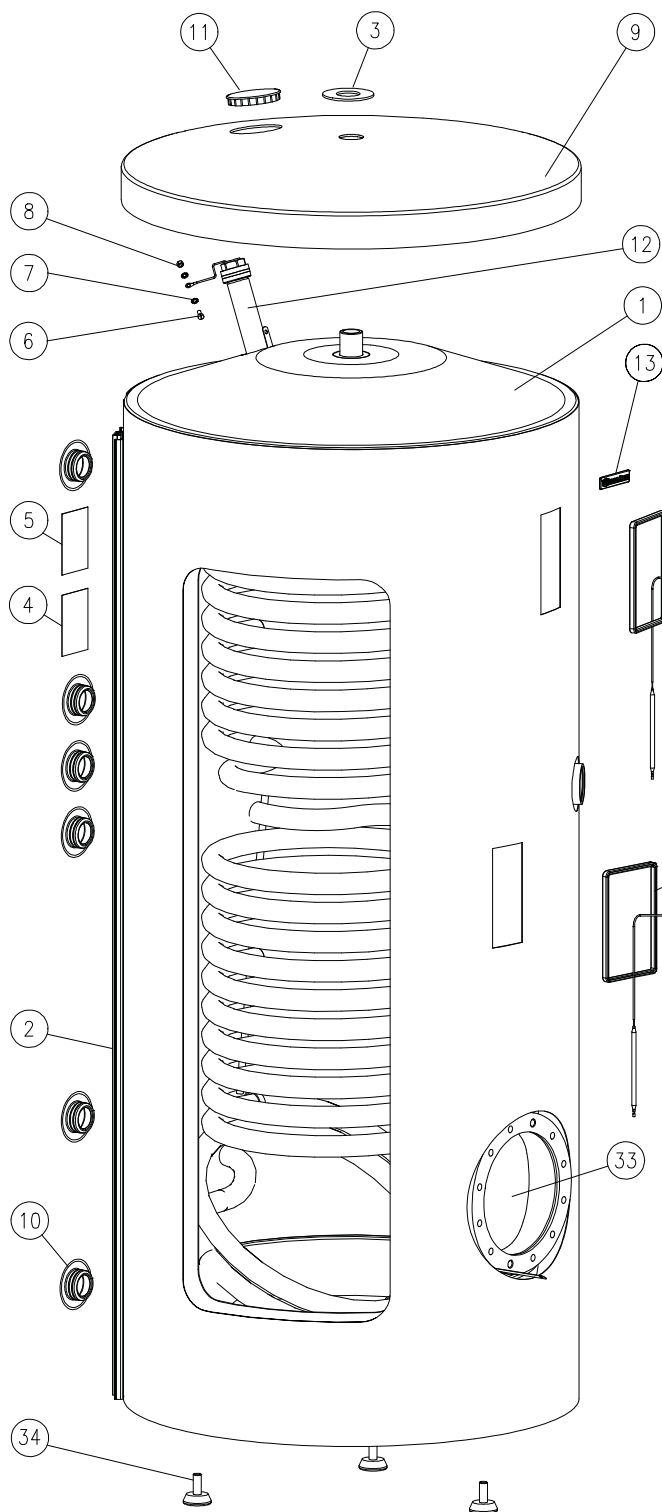

POS.	KS.	NÁZEV DÍLU	ČÍSLO DÍLU
1	1	ohřívač vody OKC 300 NTRR/BP	121090101
2	1	plášť vnější CELLA STARR 300 NTR	6137651
3	1	MP samolepka černá 35/75x3	6321840
4	1	štítek rozmístění vývodů	6735411
5	1	štítek výkonostní	6735409
6	1	šroub mosazný M5x10	6309803
7	2	podložka vějířovitá Ø5,3	6311208
8	1	matice šestihorná M5	6311101
9	1	víko pláště plastové Ø 670	6321850
10	6	víčko boční PP Ø33	6321804
11	1	krytka plastová černá 80x1,5	6321841
12	1	Anoda 33x500 / 5/4"	6199204
13	1	štítek DZD	6735407
14	1	teploměr kapilárový	6388308
15	1	kryt plováku pro zátka G 6/4"	6321849
16	1	zátka G 6/4"	6309211
17	1	kroužek těsnící 45 x 3,55	6273115
18	1	MP samolepka černá 80/120x3	6321867
19	2	pryž spojovací H 1218	6273202
20	2	termostat KR 11. DRI	6405613

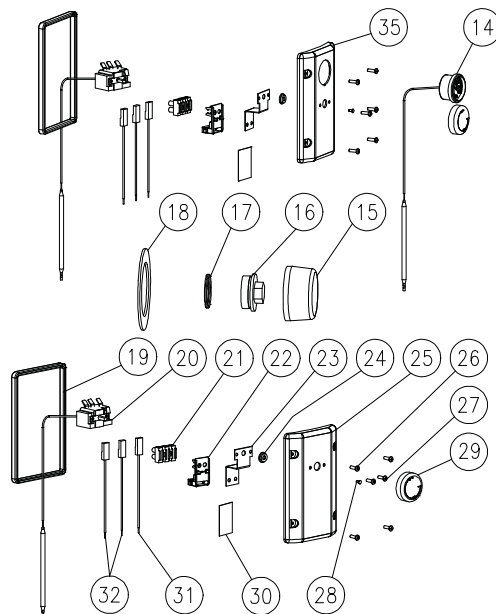

SCHEMA
ZAPOJENÍ TERMOSTATU



21	2	svorkovnice ELK 2EF2 3pól	6345609
22	2	držák svorkovnice BFP	6345604
23	2	nosič svorkovnice – můstek	5137024
24	2	těsnění hřídelky termostatu	6273110
25	1	kryt termostatu č. 4	6321853
26	8	šroub do plechu 3,9x19 černěný	6309307
27	4	šroub pozink. M4x6	6309201
28	2	krytka plastová bílá 6,4/4x5,3	6321854
29	2	knoflík termostatu černý	6321855
30	2/6	schema zapojení (v pozici 17)	6735411
31	2	vodič zelenožlutý č.10 L 115	6341409
32	4	vodič černý č.8 L 115	6341407
33		instalace příruby pro OKC 300 NTRR/BP	
34	3	šroub rektifikační M12x30	6309008
35	1	kryt termoregulace č. 5	6321847

Instalace příruby pro typ: OKC 300 NTR/BP →

1	1	kryt příruby Ø 240 pro BP	6321874
2	1	těsnící límec TPK 210/12	5273201
3	12	šroub M12x30	6309002
4	12	podložka rovná Ø13	6311206
5	1	víko příruby	2000240
6	1	kroužek těsnící Ø230x180x3	6273114

